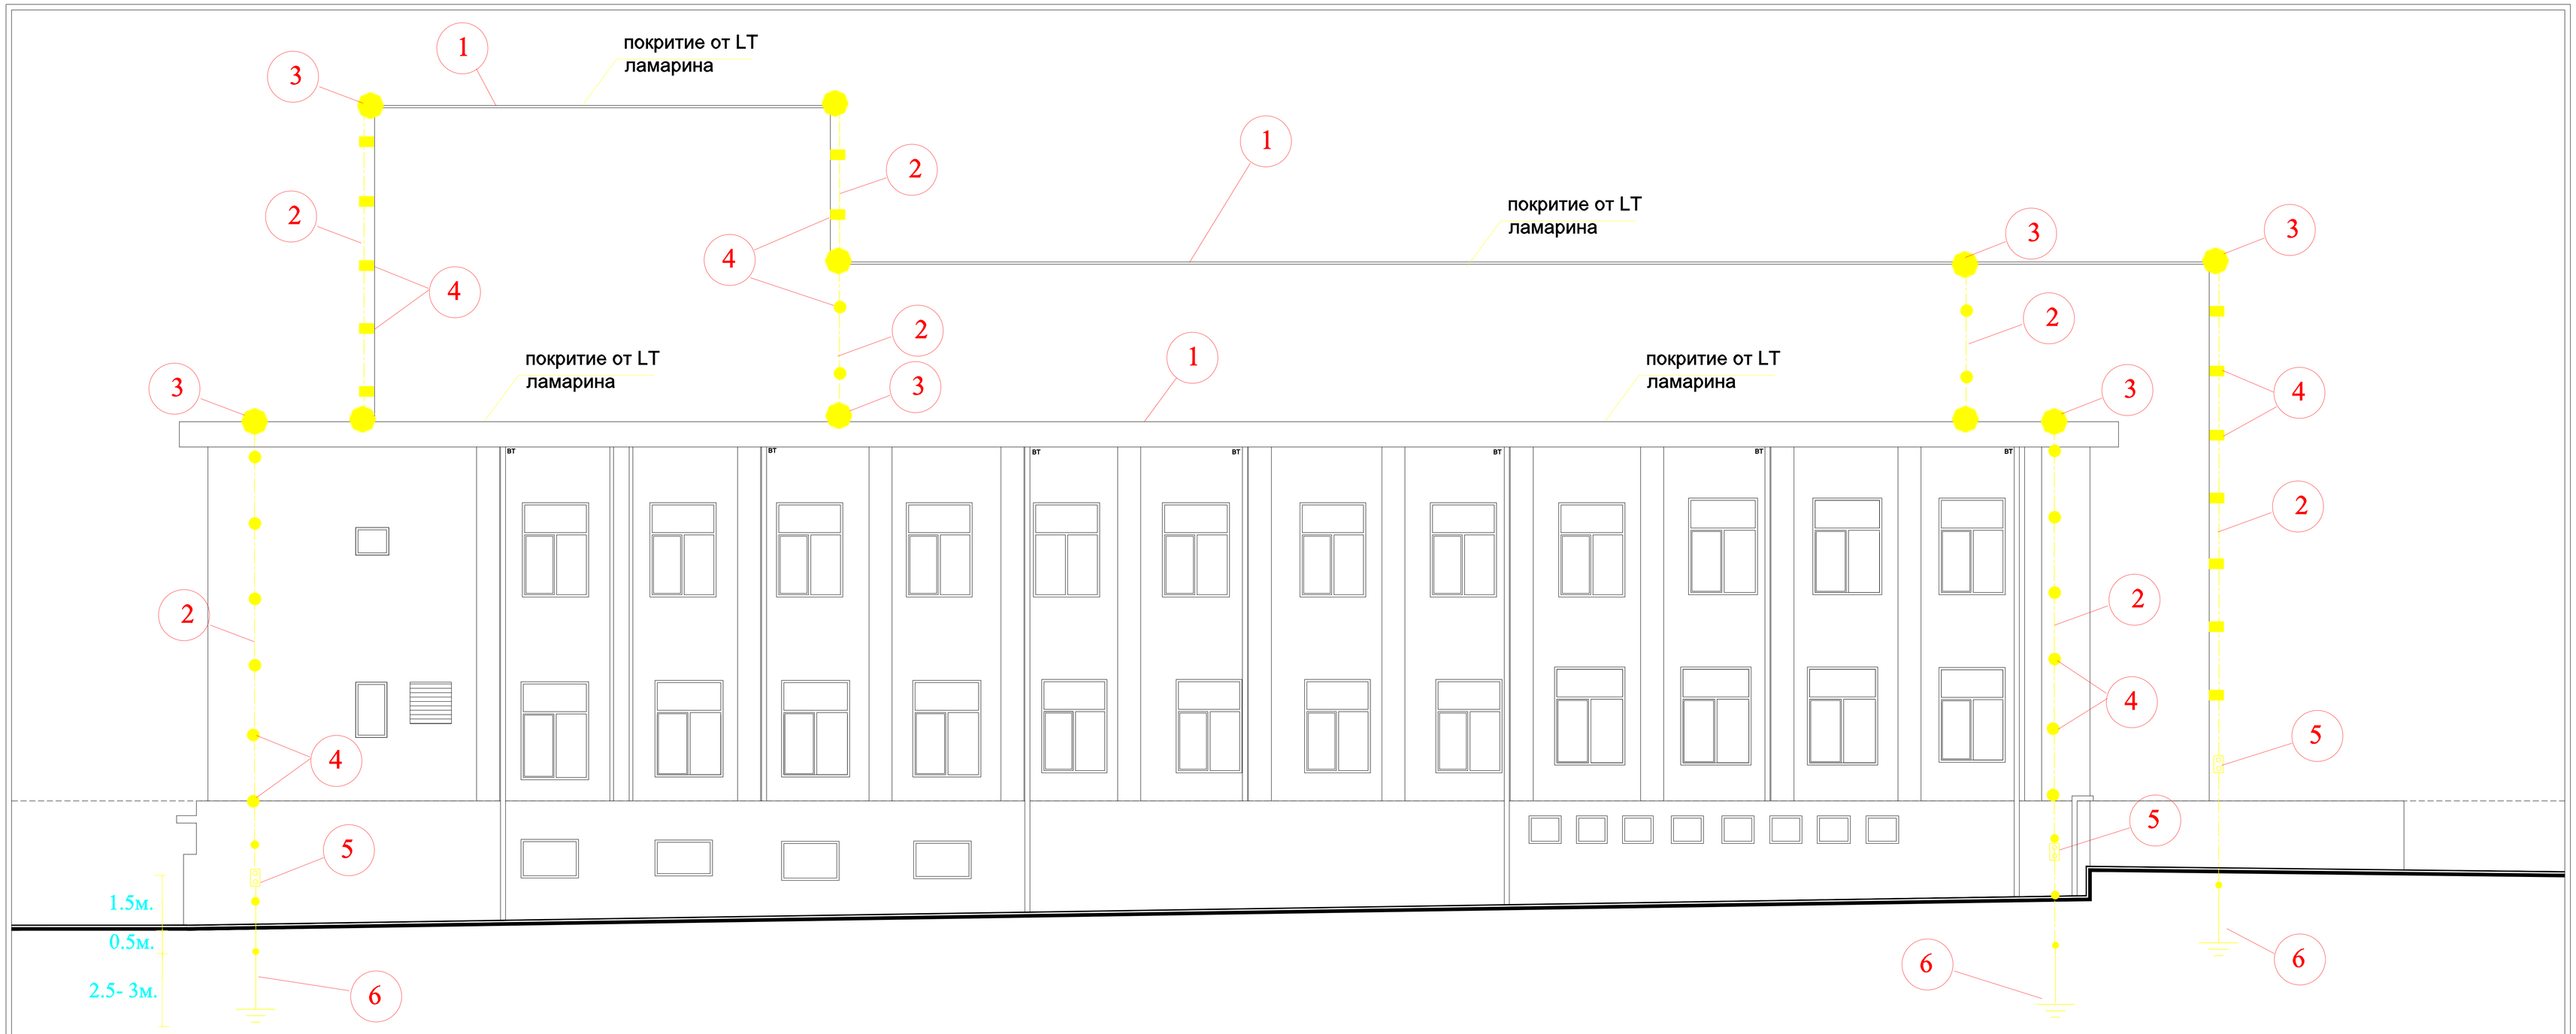

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Мълниезащитната инсталация ще бъде изпълнена като мълниеприемна мрежа за която ще се използва покривното покритие от LT ламарина;
2. Към ламарираното покритие на покрива ще се присъединят , чрез неразглобяема връзка - заварка мълниеотводни спускащи, които в другия край ще се присъединят към заземители.
3. Покривните покрития - LT ламарина на всяко ниво на сградата ще се свързват помежду си чрез горещоцинковано въже присъединено към ламарината със заварка.

ЕЛЕМЕНТИ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНАТА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Мълниеприемнамрежа - горещоцинкована ламарина LT;
2.Мълниеотводи - горещоцинковано тел ф10мм.;
3. Неразглобяема връзка - заварка;
4. Държач за проводник/ въже ф10 мм. от алуминии, с винтова капачка H=30 мм. за монтаж в стена с дюбел.
5. Контролно ревизионна клема по БДС EN 50164- 1/2006 от алуминии за 8-10/ Φ16 с два болта М8 за фиксиране.
6. Вертикален заземител от неръждаема поцинкована тръба ф32мм. с дължина L = 2.5 м.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са задължителни;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котираващи линии са в "см", а всички вертикални /кота/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обшивката не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

съгласувал възложител:

съгласували:			
АРХ:	арх. Владимир Чангулев		
СК:	инж. Георги Барзов		
ВК:	инж. Маринела Моцинова		
ОВК:	инж. Иванка Кралева		
ПБ:	арх. Владимир Чангулев		
ПБЗ:	инж. Георги Барзов		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00
ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Харизановски" N 1, офис 7
www.changuliev.com, 003599892155/49, 003599873227329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

чертеж:	Проект мълниезащитна инсталация		
възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила		част: Ел.
проектант:	инж. Георги Кошев		фаза ТП
			М 1:50
			09.2013 г.
р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев		лист 6 / 7