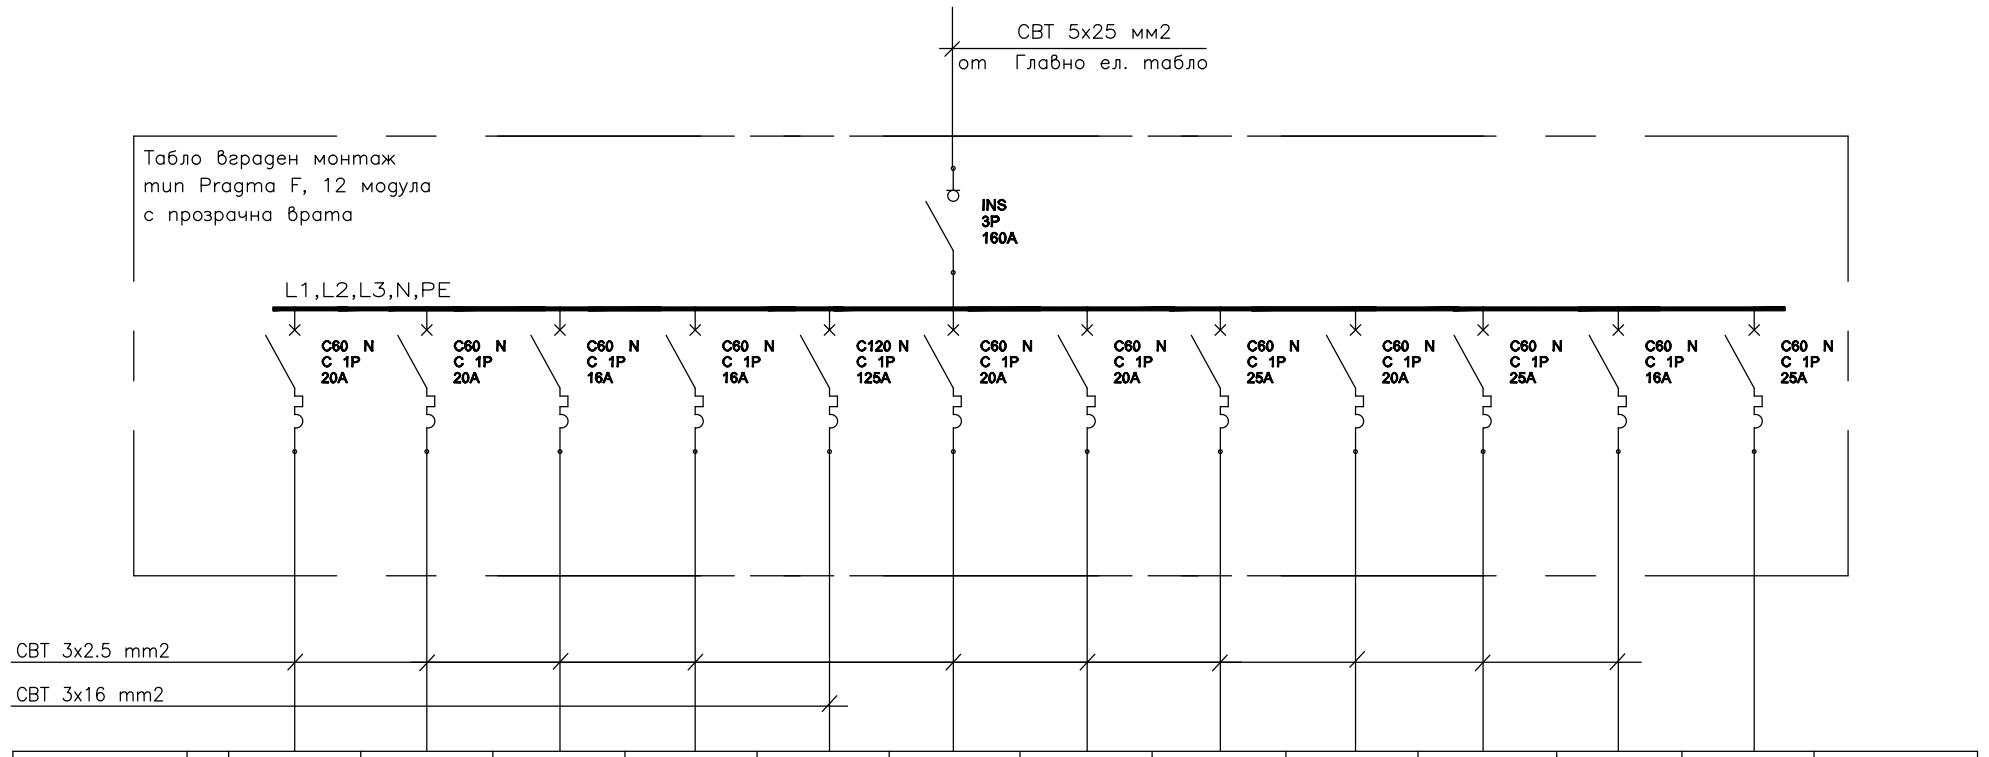

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	5
Инст. мощност	kW	2.0	2.0	0.65	0.50	54.0	2.0	2.0	3.26	1.40	2.80	0.50	–	71.11
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L3	L3	Ke=0.8
Консуматор		КЛИМАТИК тип 2.2 фоайе	КЛИМАТИК тип 2.2 стълби	КЛИМАТ. група НВ–1	КЛИМАТ. група СВ–1	КЛИМАТ. група НВ2/СВ2	КЛИМАТ. компют. 2.2–1	КЛИМАТ. компют. 2.2–2	КЛИМАТ. библиот. 1.3	КЛИМАТ. д.кът 1.2	КЛИМАТ. директор канцелар. 1.3	РАДИАТ. WC–сев. WC–юг.	РЕЗЕРВ	Pp=65.89kW

ЛЕГЕНДА

I 3P 63A	– Мощностен разединител I, триполюсен, 63A на Шнайдер Електрик
C60N C, 1P 20A	– Автоматичен прекъсвач C60N, крива C, 1P, 20A, еднополюсен на Шнайдер Електрик
C60N D, 1P 16A	– Автоматичен прекъсвач C60N, крива D, 1P, 16A, еднополюсен на Шнайдер Електрик

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Караконовски" N 1, офис 7
www.changulev.com, 00359898215549, 00359887227329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

Възложител: Народно читалище "Христо Ботев 1898г.",гр.Рила, общ. Рила

Част	ЕЛ
Фаза	ТП
Мащаб	1 : 50
Лист	2
Вс. листа	8
Дата	07.2013г.

Чертеж: Еднолинейна схема ново табло РП кота +2.15, +3.54, +3.75

Проектант	инж.Г.Кошев
Възложител	
р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев

съгласувал възложител:	съгласували:				
	АРХ:	арх. Владимир Чангулев	ОВК:	инж. Иванка Кралева	
	СК:	инж. Георги Барзов	ПБ:	арх. Владимир Чангулев	
	ВК:	инж. Маринела Моцинова	ПБЗ:	инж. Георги Барзов	