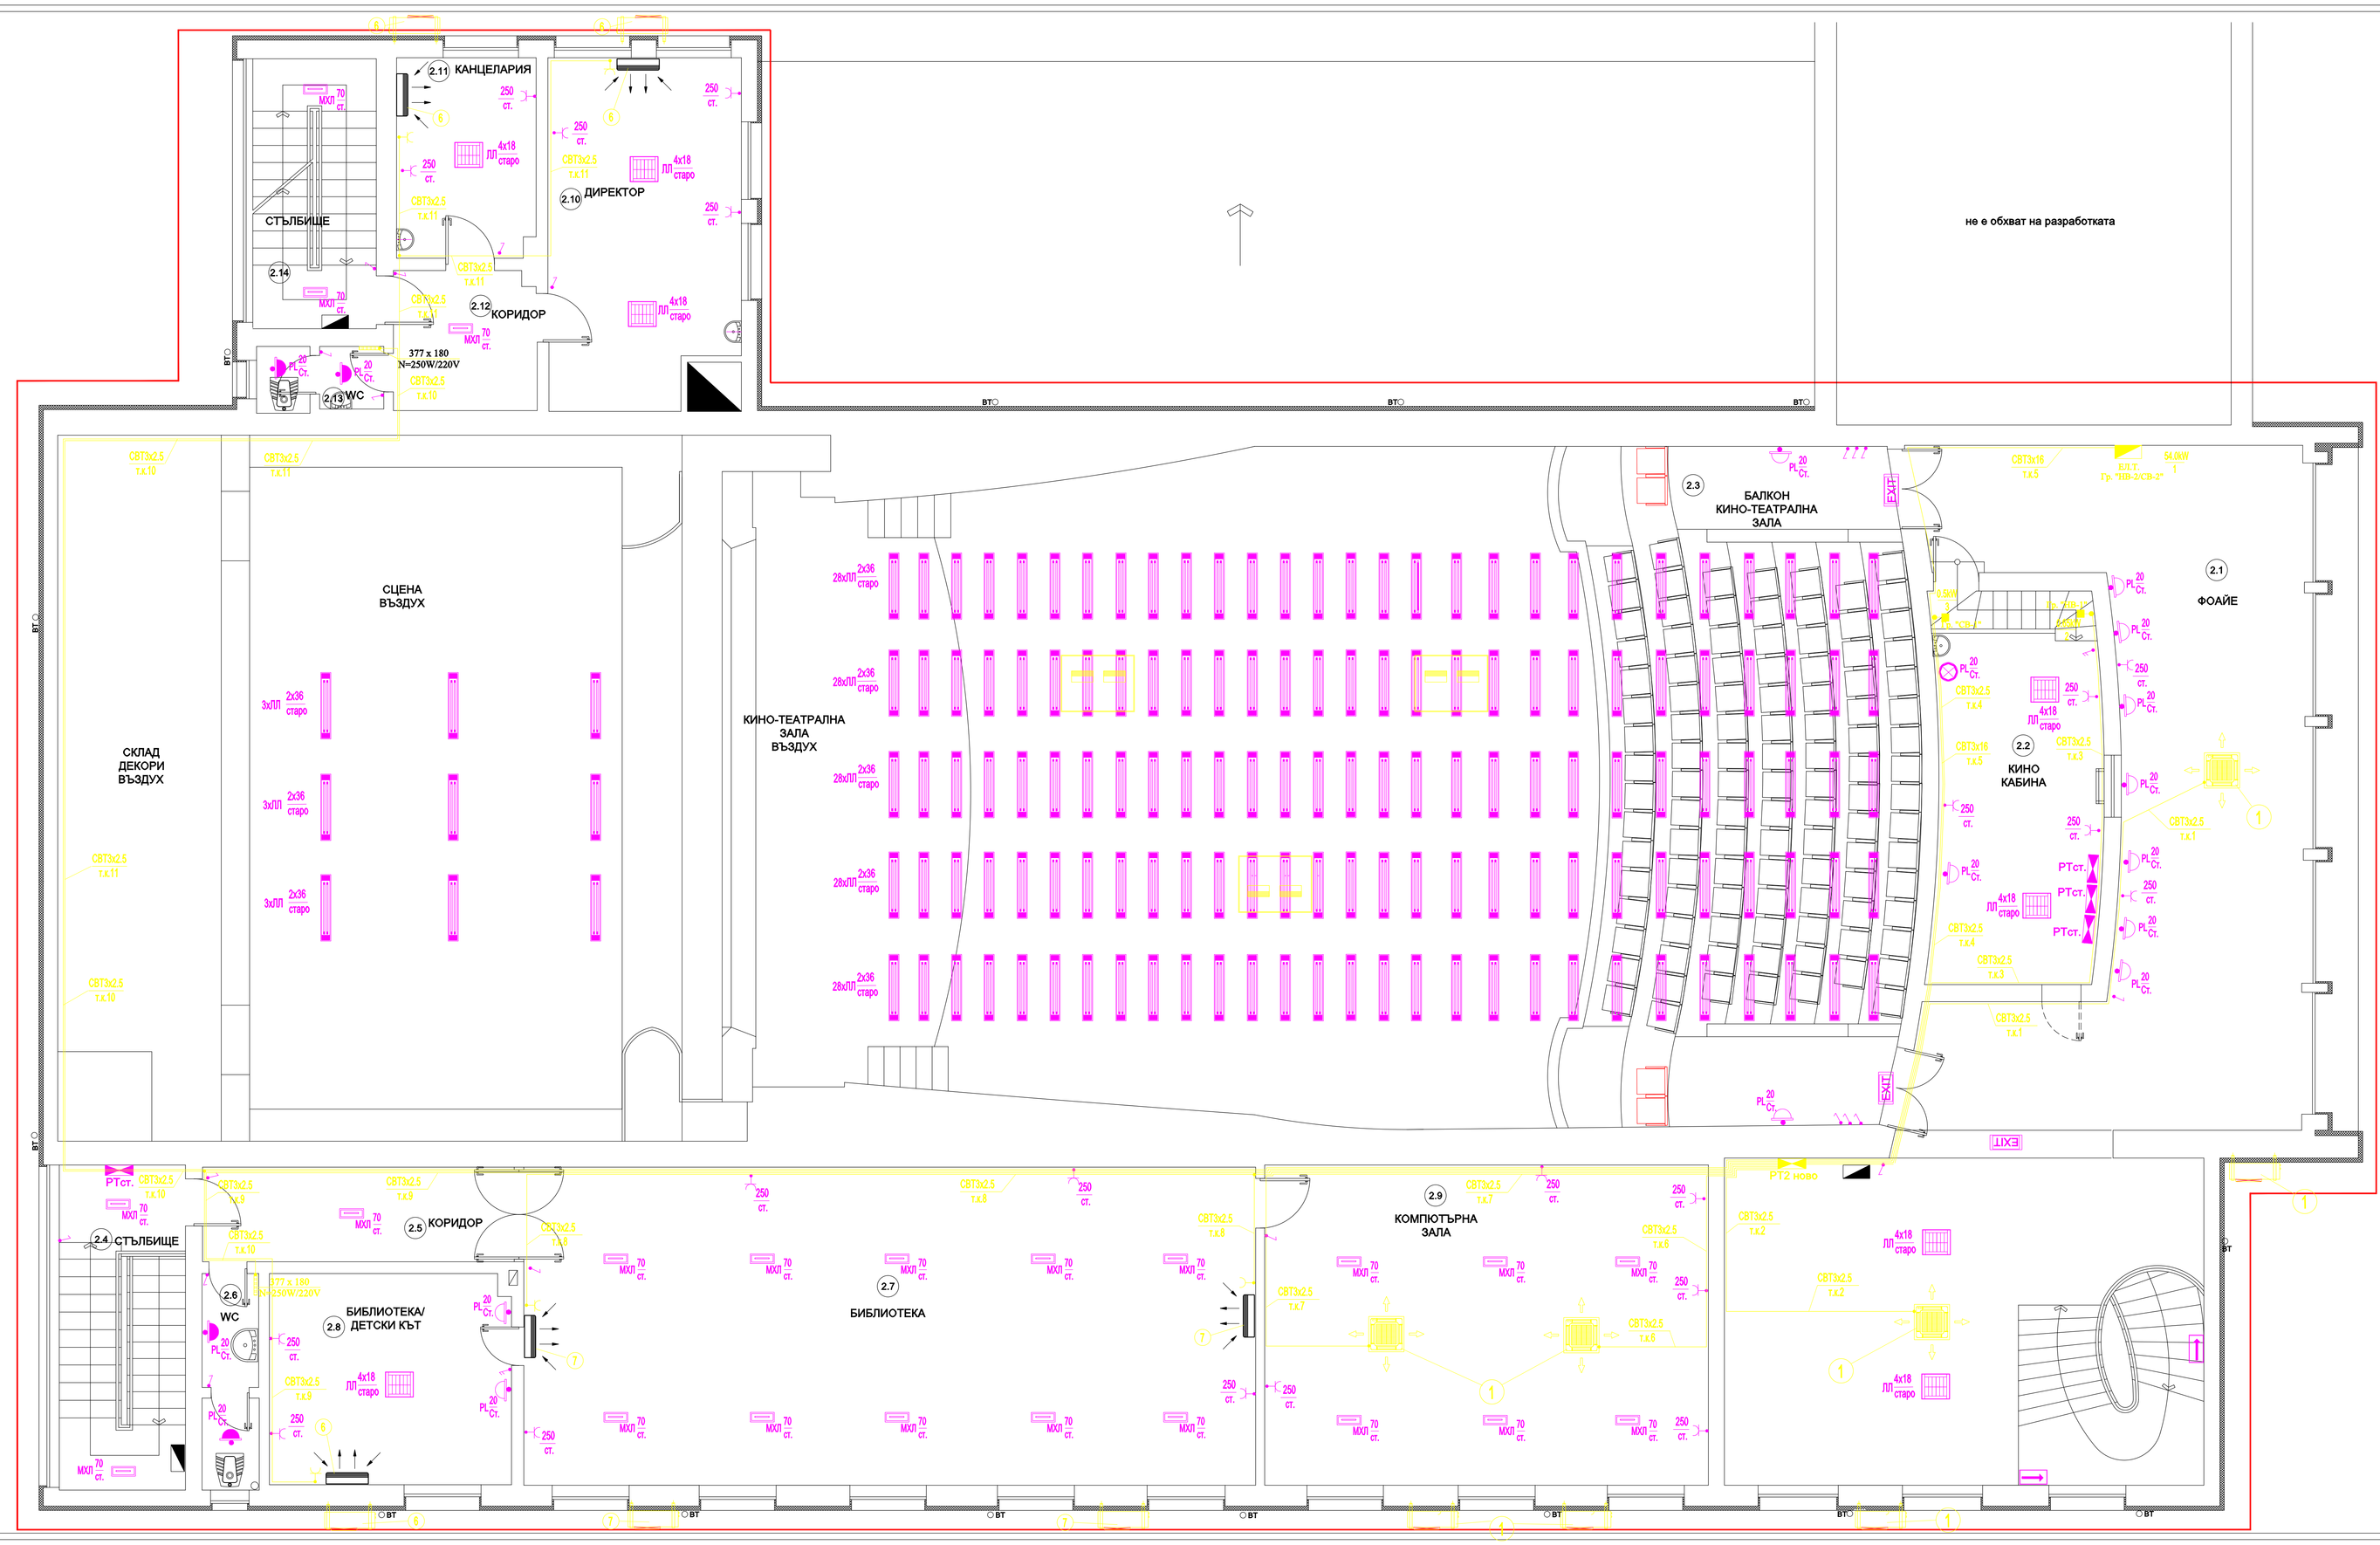

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- пожарен кран
- EXIT изход
- ВХОД вход
- аварийно осветление

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са видарски;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котировъчни линии са в "см", а всички вертикални /височинни/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

КОТА +2.13, +3.54, +3.75

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
2.1	Фоайе	63.43 м²
2.2	Кино кабина	22.82м²
2.3	Балкон Кино-театрална зала	75.68м²
2.4	Стълбище	14.35 м²
2.5	Коридор	10.32 м²
2.6	WC	4.33 м²
2.7	Библиотека	82.46 м²
2.8	Библиотека/ детски кът	17.58 м²
2.9	Компютърна зала	49.72 м²
2.10	Директор	22.70 м²
2.11	Канцелария	9.70 м²
2.12	Коридор	6.94 м²
2.13	WC	2.86 м²
2.14	Стълбище	11.67 м²

ОТОПЛ. И ВЕНТИЛАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТ kW
1.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 2.2	2.0 kW.
2.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 2.1	1.42 kW.
3.	Климатизатор вътрешно тяло тип 0.1	2.68 kW.
4.	Климатизатор външно тяло тип 0.2	10.0 kW.
5.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 1.1	0.91 kW.
6.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 1.2	1.40 kW.
7.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 1.3	1.63 kW.
8.	Климатизаторна група НВ- 2/СВ - 2	54.0 kW.
9.	Климатизаторна група НВ- 1	0.65 kW.
10.	Климатизаторна група СВ - 1	0.50 kW.

- ново ел.обзавеждане
- старо ел.обзавеждане

ОЗНАЧЕНИЯ:

- РТ1ново - Разпределително табло
- -Ел. табло командно за ел.модул
- Контакт тип "шуко" 16А, 250V - IP21
- Ключ (прекъсвач) обикновен 10А- IP21
- Ключ (прекъсвач) сериен 10А - IP 21
- разклонителна кутия
- осветително тяло плафониера влагоустойчиво IP44
- осветително тяло плафониера - IP21
- твърда електрическа връзка
- осветително тяло луминесцентно 4x18W - IP21
- осветително тяло декоративно висящо от таван с 20 енергоспестяващи лампи PL18W - IP21
- сценичен прожектор 300/500 Spot 500W
- сценична осветителна вана 3xR-7-S 1500W
- ЕВАКУАЦ - евакуационна светеща табела с автономно захранване

съгласувал възложител:		РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00 ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ	
		Changulev "Архитектурно студио Чангулев" ЕООД София, ул."д-р Васил Карамановски" N 1, офис 7 www.changulev.com, 00359898215549, 00359887227329	
		Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила	
съгласували:		чертеж:	Ел.инсталация стара/нова кота +2.13;+3.54;+3.75
АРХ:	арх. Владимир Чангулев	възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила
СК:	инж. Георги Барзов		част: Ел.
ВК:	инж. Маринела Моцинова	проектант:	инж. Георги Кошев
ОВК:	инж. Иванка Кралева		фаза ТП
ПБ:	арх. Владимир Чангулев		М 1:50
ПБЗ:	инж. Георги Барзов		09.2013 г.
		р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев
			лист 5 / 8