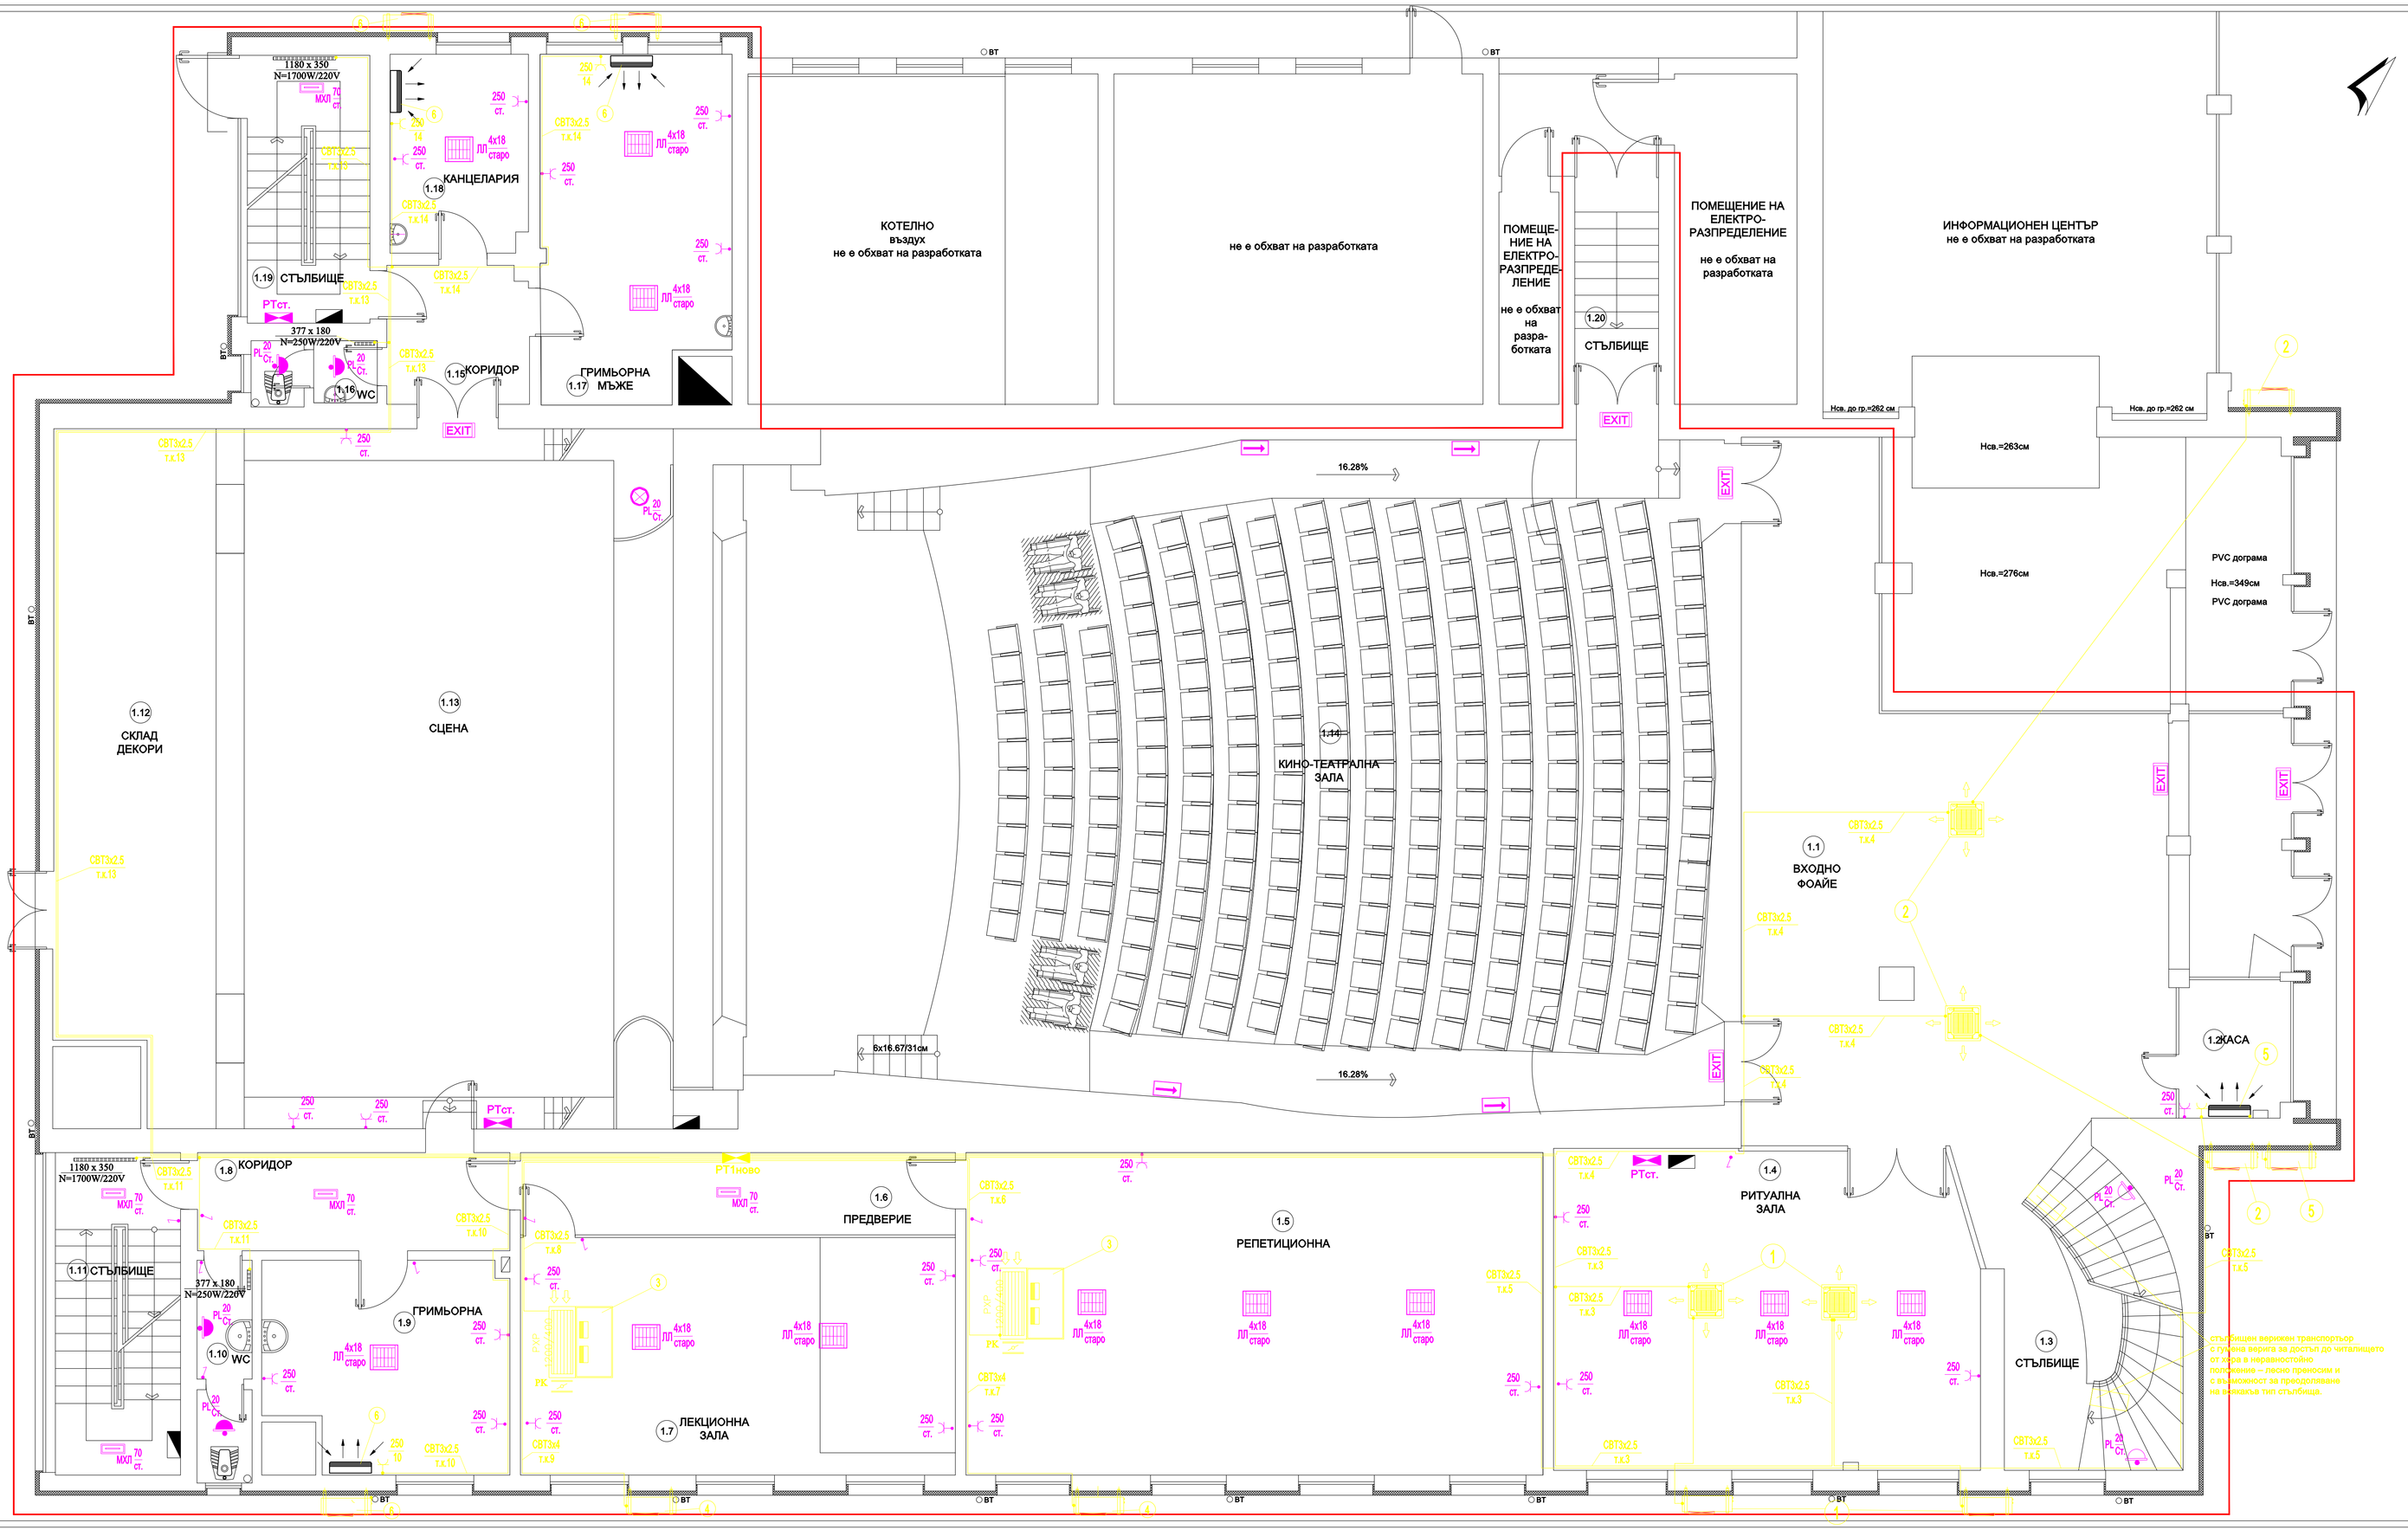

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- пожарен кран
- EXIT изход
- ВХОД вход
- аварийно осветление

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са задорски;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котировъчни линии са в "см", а всички вертикални /кюнчетени/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостри одобрени от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

- ново ел.обзавеждане
- старо ел.обзавеждане

КОТА +0.00

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
1.1	Входно фоайе	89.26 м²
1.2	Каса	5.50 м²
1.3	Стълбище	20.40 м²
1.4	Ритуална зала	47.92 м²
1.5	Репетиционна	66.15 м²
1.6	Предверие	12.71 м²
1.7	Лекционна зала	36.74 м²
1.8	Коридор	10.90 м²
1.9	Гримьорна	17.58 м²
1.10	WC	4.37 м²
1.11	Стълбище	14.35 м²
1.12	Склад декори	37.57 м²
1.13	Сцена	172.66 м²
1.14	Кино-театрална зала	178.36 м²
1.15	Коридор	6.94 м²
1.16	WC	2.86 м²
1.17	Гримьорна мъже	22.71 м²
1.18	Канцелария	9.70 м²
1.19	Стълбище	11.67 м²
1.20	Стълбище	6.80 м²

ОТОПЛ. и ВЕНТИЛАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТ kW
1.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 2.2	2.0 kW.
2.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 2.1	1.42 kW.
3.	Климатизатор вътрешно тяло тип 0.1	2.68 kW.
4.	Климатизатор външно тяло тип 0.2	10.0 kW.
5.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 1.1	0.91 kW.
6.	Климатизатор вътрешно и външно тяло тип 1.2	1.40 kW.

ОЗНАЧЕНИЯ:
- РТново -Разпределително табло
- -Ел. табло командно за ел.модул
- - Контакт тип "шуко" 16А, 250V - IP21
- - Ключ (прекъсвач) обикновен 10А- IP21
- - Ключ (прекъсвач) сериен 10А - IP 21
- - разклонителна кутия
- - осветително тяло плафониера влагоус-тойчиво IP44
- - осветително тяло плафониера - IP21
- - твърда електрическа връзка
- - осветително тяло луминесцентно 4х18W - IP21
- - осветително тяло декоративно висящо от таван с 20 енергоспестяващи лампи PL18W - IP21
- - сценичен прожектор 300/500 Spot 500W
- - сценична осветителна вана 3хR-7-S 1500W
- - евакуационна светеща табела с автономно захранване

съгласувал възложител:			РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00 ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ		
			"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД София, ул."д-р Васил Карамихов" N 1, офис 7 www.changulev.com, 00359896215549, 00359897227329		
			Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила		
съгласували:			чертеж:	Ел.инсталация стара/нова кота +0.00 -	
АРХ:	арх. Владимир Чангулев		възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила	част: Ел.
СК:	инж. Георги Барзов				
ВК:	инж. Марианела Мощенова		проектант:	инж. Георги Кошев	фаза ТП
ОВК:	инж. Иванка Кралева				М 1:50
ПБ:	арх. Владимир Чангулев				09.2013 г.
ПБЗ:	инж. Георги Барзов		р-н фирма:	арх. Владимир Чангулев	лист 4 / 8